PLANO DE DISTRIBUCION DE CONTACTOS





VISTA FRONTAL DEL INTERRUPTOR



VISTA LATERAL



VISTA DE PLANTA

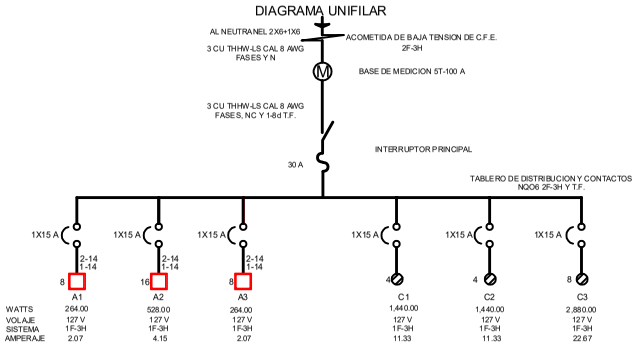

INSTALADO POR C.F.E.

MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE, 2FASE, 3 HILOS, 220 VOLTS

ARO PARA BASE ENCHUFE DE ACERO INOXIDABLE

SELLO DE PLASTICO

CABLE MONOPOLAR NEUTRANEL 2+1 CAL 6

CONECTOR EMPALME A COMPRESION, TENSION MINIMA, TIPO ZAPATA

16.- MANGA TERMOCONTRACTIL O REMOVIBLE

EN BAJA TENSION RED AEREA Y CONSTRUCCION AL FONDO DE LA PROP.
PREPARACION PARA SERVICIO MONOFASICO CON CARGA HASTA 5 KW

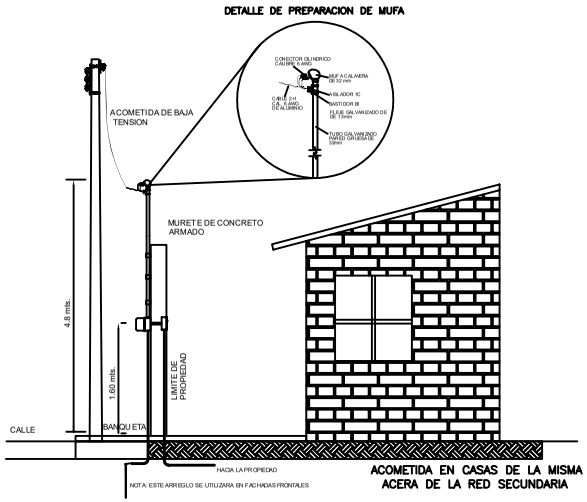

NOTAS :

A LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE ESTAR COMO MAXIMO A 35m (35000mm) DEL POSTE DESDE EL CUAL SE SUMINISTRARA EL SERVICIO

B EL CONDUCTOR DEL NEUTRO DEBE DE CONECTARSE DIRECTO A LA CARGA SIN MEDIO PASAR POR ALGUN MEDIO DE PROTECCION (FUSIBLE O TERMOMAGNETICO)

C LA BASE PARA EL MEDIDOR Y LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE ESTAR AL LIMITE DE PROPIEDAD, EMPOTRADO O SOBREPUESTA

D LA ACOMETIDA NO DEBE CRUZAR OTRO PREDIO

E LA ALTURA DE LA MUFA PARA RECIBIR LA ACOMETIDA ES DE 4.8 m (4800 mm)

F EL INTERRUPTOR ESTARA A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 m (5000 mm) DEL MEDIDOR

G COLOCAR EL NUMERO OFICIAL DEL DOMICILIO EN FORMA PERMANENTE

H EN ESTOS SERVICIOS LA CFE SE COMPROMETE A ENTREGAR UN SERVICIO DE ENERGIA EFICIENTE SI LA CARGA ESTA COMO MAXIMO A 50 m (50000 mm), RETIRADO DEL MEDIDOR, DE LO CONTRARIO PROCEDE A REALIZAR UNA SOLICITUD DE PRESUPUESTO y/o ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO UTILIZAR EL CONDUCTOR ADECUADO

Imagen y Proyectos

Gerencia de Proyectos

TIPO DE OBRA : INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CROQUIS DE LOCALIZACION

NORTE

SIMBOLOGIA

GABINETE 40 X 60 PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA LAMPARA TIPO LED DE 33 W., FABRICADO EN LAMINA CAL 24, CON GABINETE FABRICADO EN LAMINA C-24 CON ACABADO EN PINTURA BLANCA MICROPULVERIZADA APLICACION ELECTROSTATICA DE ALTA REFLECTANCIA, CON LOUVER DE ACRILICO OPALINO.

ACOMETIDA PRINCIPAL 2F-3H CON BASE DE MEDICION 5T-100 A

TAB-A TABLERO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO Y CONTACTOS NQO6, MCA SQUARE D 2F-3H 220/127 VOLTS, 60 HZ

TUBERIA PVC P.D. CONDUIT POR PISO

TUBERIA PVC P.D. CONDUIT POR LOSA

PUESTA A TIERRA

A1,A2 INDICA NUM DE CIRCUITO DE ALUMBRADO

C1,C2 INDICA NUM DE CIRCUITO DE CONTACTOS

① INDICA CEDULA DE CABLEADO

CEDULA CABLEADO.

① 2–14 1–14d T–19mm

② 2–12 1–14d T–19mm

PLAZA :

DIRECCION :

TIPO DE PLANO :

DISEÑO :

REVISO :

AUTORIZO :

CONTRATISTA :

REGION :

CIUDAD : JUAN ALDAMA, ZAC.

PAIS : MEXICO

CLAVE DE PLANO IE-03

ESCALA :

ACOTACION :

FECHA :

REVISION

MODIFICACION:

CUADRO DE SUPERFICIES m²

ESCALA GRAFICA

SIN ESCALA